



Технический паспорт

Станции биологической очистки
хозяйственно-бытовых и сточных вод



Оглавление

Общие указания	2
Назначение	2
Технические характеристики.....	3
Комплектность поставки	4
Устройство и принцип работы.....	4
Подключение к электрической сети	8
Как правильно расположить на участке	9
Рекомендации по установке и монтажу	10
Техническое обслуживание.....	12
Консервация при сезонном использовании	12
Монтаж в зависимости от рельефа местности и состава грунта	13
Условия гарантийного обслуживания.....	16
Гарантийный талон	
Журнал технического обслуживания	
Сертификаты	

Общие указания

Настоящий паспорт (ПС) содержит техническое описание конструкции и инструкцию по эксплуатации локальной системы очистки сточных вод марки «KONIG» (далее по тексту - Изделие). В приложении к настоящему ПС приводятся необходимые рисунки и схемы.

Все работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту Изделия должны производиться специалистами, изучившими его устройство и принципы эксплуатации, а также имеющими квалификационную группу по электробезопасности.

ВНИМАНИЕ

Разработчики и изготовители оставляют за собой право вносить в конструкцию Изделия изменения, не ухудшающие технические характеристики, эксплуатационные качества и товарный вид Изделия, без внесения этих изменений в настоящий ПС.

Назначение

Изделие предназначено для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от отдельного коттеджа или группы коттеджей, в условиях отсутствия централизованной системы канализации.

Выбор модели Изделия зависит от количества пользователей и суточного объема сточных вод.

Технические характеристики

Изделие изготовлено на основании технических условий ТУ 4859-00151954959-2013 из полипропилена.

Основные технические характеристики

Модель	Количество пользователей	Производительность, м³/сутки	Запасной сброс станций Био+, л	Вес, кг	Внутренний объем без горловины, л	Размеры рабочей камеры с горловиной, мм	
						Диаметр	Общая высота
3/3+	3	0,6	200	127/138	2000	1400	1800
Low 3/3+	3	0.6	200	116/127	2000	1400	1200
5/5+	5	1,0	280	138/149	2400	1400	2000
Low 5/5+	5	1.0	280	127/138	2400	1400	1200
7/7+	7	1,6	420	223/234	3800	1800	2000
Low 7/7+	7	1.6	420	212/223	3800	1800	1200
10/10+	10	2	680	251/262	4700	2000	2000
15/15+	15	3	980	318/329	7000	2000	2700
20/20+	20	4	1300	372/383	8300	2300	2700

Общие размеры для всех станций, мм

Высота горловины	500
От верха горловины до лотка подводящей трубы	660
От верха горловины до лотка отводящей трубы	710

В конструкции Изделия используются материалы, разрешенные к применению Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

Изделие обеспечивает очистку сточных вод до нормативов, соответствующих СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Комплектность поставки

В комплект поставки Изделия входят следующие комплектующие:

№ п/п.	Наименование комплектующих	Кол-во
1.	Корпус «KONIG»	1
2.	Крышка	1
3.	Рассекатель	1
4.	Сотовая биозагрузка	1
5.	Узел распределения потоков с эжектором*	1
6.	Таймер	1
7.	Рециркуляционный насос	1
8.	Дренажный насос (только для «+») *	1
9.	Эксплуатационная документация	

*Запасные части и дополнительное оборудование поставляются по отдельному заказу.


Устройство и принцип работы

Конструкция


Конструкция Изделия представляет из себя цилиндр с горловиной, выполненный из полипропилена. Внутри цилиндра с помощью перегородок выделены три камеры, последовательно сообщающиеся между собой через щели и патрубки в перегородках, расположенные на определенной высоте.

В первой камере имеется патрубок для подачи сточных вод на очистку. В последней (четвертой) камере имеется патрубок для отвода очищенных сточных вод, а также установлен рециркуляционный погружной насос, подающий сточную воду через узел распределения потоков в камеру биофильтра, расположенную в верхней части Изделия.

Камера биофильтра выполнена в форме кольца, заполненного синтетическим материалом в виде трубчатых элементов.

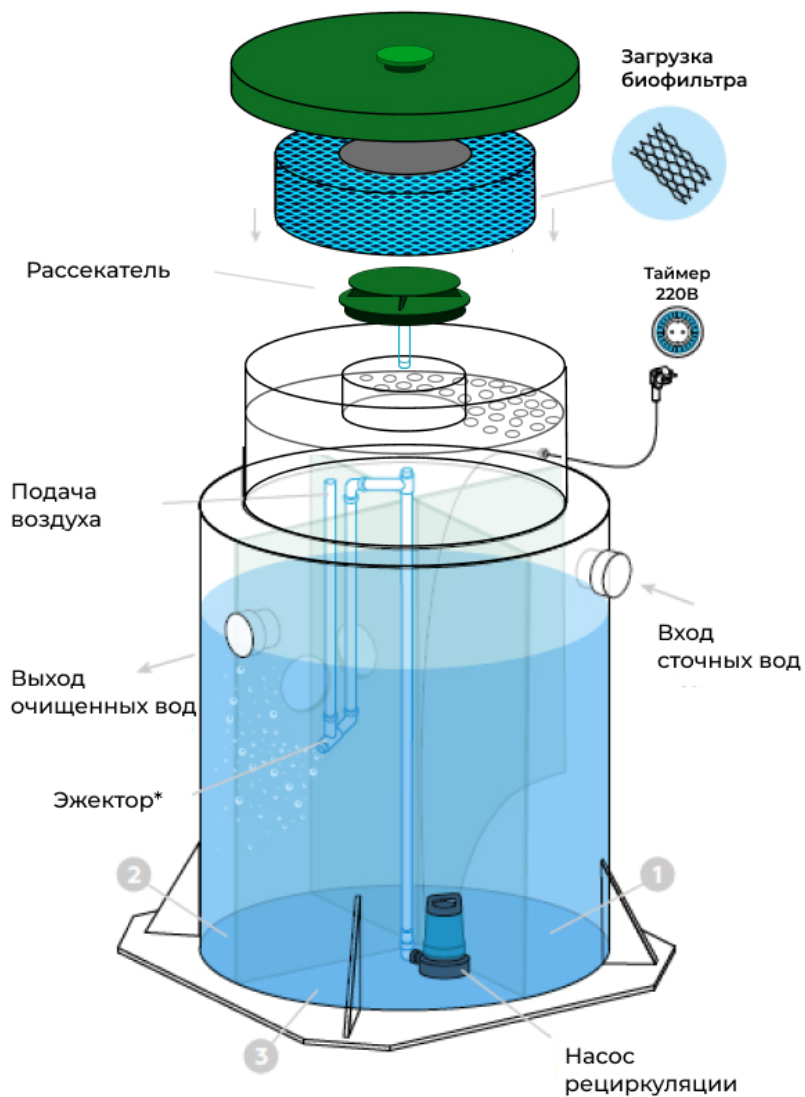

В моделях «+» в приемной камере располагается герметичный отсек, соединенный переливом с камерой чистой воды, и дренажный насос для принудительной откачки очищенных сточных вод.

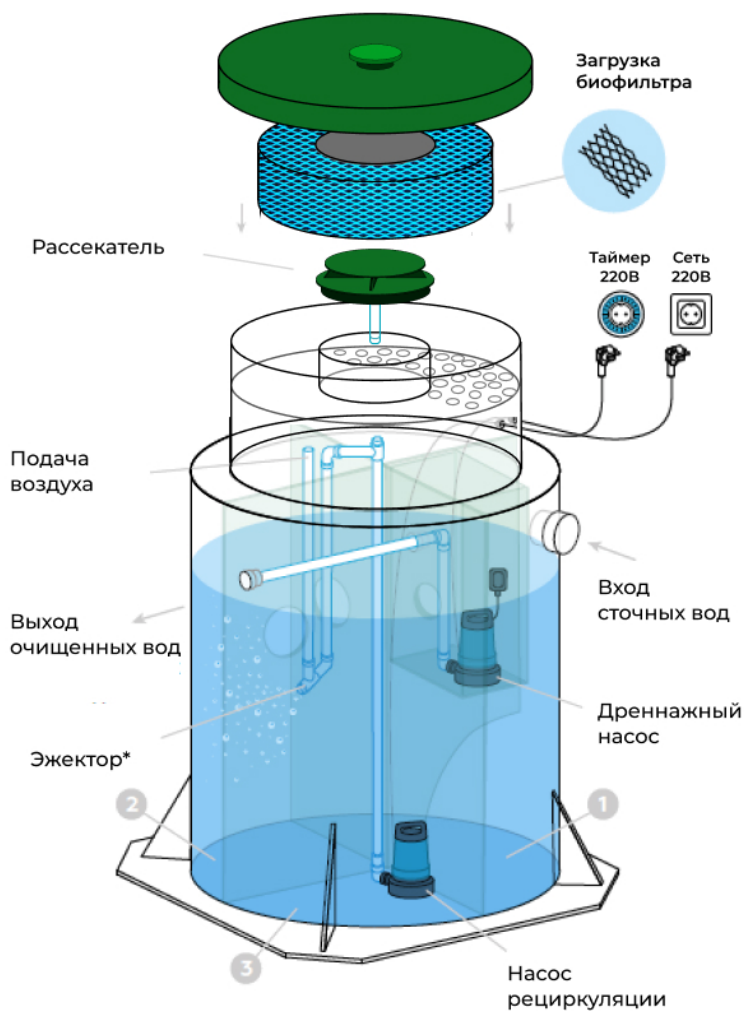

Технология очистки сточных вод

Сточная вода поступает по трубопроводу через входное отверстие, в приемную камеру **1**, где происходит задержание органических веществ основная часть которых оседает на дно камеры, а незначительное количество - всплывает.



Также в первой камере происходит разложение задержанных загрязняющих веществ за счет деятельности анаэробных микроорганизмов.

Далее осветленная сточная вода через отверстие в перегородке поступает во вторую камеру **2**, в которой происходит дополнительное изъятие загрязняющих веществ за счет чередования аэробных и анаэробных условий пребывания микроорганизмов, после чего сточная вода поступает в третью камеру **3** для отстаивания. Находящаяся в третьей камере сточная вода периодически подается погружным рециркуляционным насосом **6** через узел распределения потоков:

- верхнюю часть Изделия — биофильтр **4**, в котором происходит равномерное разбрызгивание воды по поверхности биозагрузки за счет рассекателя **5**;

Рециркуляционный насос работает циклично, в режиме 15 минут включено / 45 минут выключено, с помощью таймера.

В биофилтре рециркулирующая вода контактирует с микроорганизмами биопленки, находящейся на поверхности загрузочного материала, что позволяет повысить степень очистки сточных вод.

Также в биофилтре происходит механическое насыщение очищаемой воды кислородом воздуха, что позволяет дополнительно повысить степень распада органических веществ в первой секции, куда осуществляется сброс после прохождения воды через технологическую ступень.

Биофилтр – это сооружение биологической очистки с фиксированной биомассой, закрепленной на поверхности среды-носителя (загрузочного материала), которая осуществляет процессы извлечения и сложной биологической переработки загрязнений из сточных вод.

Очищенная сточная вода удаляется из Изделия:

- с самотечным сбросом воды через выходной патрубок;
- с принудительным сбросом — с помощью дренажного насоса, при заполнении камеры чистой воды и срабатывании поплавкового датчика.

Подключение к электрической сети

В состав электрооборудования Изделия входит:

1. Насос рециркуляционный, до 350 Вт;
2. Насос для откачки очищенных сточных вод для моделей с принудительным сбросом («+»), до 250 Вт;
3. Таймер включения насоса рециркуляции.

Для подключения электрооборудования к электрической сети рекомендуется использовать кабель ПВС с сечением не менее 3х1,5 мм². Требования к номинальному рабочему напряжению электрооборудования Изделия: 220В.

ВНИМАНИЕ

Отклонение рабочего напряжения должны быть в пределах $\pm 5\%$ от номинала. Для этого подключение необходимо осуществлять через автомат защиты и стабилизатор напряжения соответствующей мощности.

Отключение подачи электроснабжения на срок не более суток никак не влияет на работу Изделия. При отключении от электросети более чем на одни сутки система с самотечным сбросом воды переходит в автономный режим, режим септика, где медленно текущие воды, проходя все камеры септика, очищаются на 75%. В этом случае открытый сброс очищенных вод на рельеф запрещен.

Как правильно расположить на участке

Система водоотведения, составной частью которой является Изделие, рассчитывается на обслуживание одного или нескольких домов.

При проектировании системы водоотведения необходимо учитывать следующие особенности участка, на котором предполагается разместить Изделие:

- состав грунта (песок, суглинок, глина, известняк);
- уровень грунтовых воды и его колебания;
- характер рельефа местности;
- близость водозаборных сооружений;
- климатические особенности.

Для монтажа Изделия необходимо устроить котлован. Его размеры зависят от габаритов выбранной модели и приведены в Приложении кПС.

При устройстве котлована необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению сдавливания корпуса Изделия грунтом, а также выталкивания Изделия грунтовыми водами на поверхность.

Во избежание засорения трубопровода, подземный канализационный выпуск из дома следует проложить с постоянным уклоном в сторону сброса сточных вод, и с наименьшим количеством поворотов. При большой протяженности канализационного трубопровода, необходима установка ревизионного колодца.

При размещении Изделия на участки следует учитывать следующие рекомендации:

- защитный разрыв от дома не менее 3 м;
- расстояние от дороги и границы земельного участка не менее 3 м;
- защитный разрыв от водоема не менее 30 м.

Указанные расстояния носят рекомендательный характер. Точные размеры, на которые влияет в т.ч. и грунт земельного участка, определяются в каждом конкретном случае.

Рекомендации по установке и монтажу

Установку и монтаж Изделия целесообразно проводить специализированной монтажной организацией.

Для установки Изделия вырывается котлован. По бокам между стенками котлована и Изделия должно быть пространство не менее 250 мм. Дно котлована выравнивается и засыпается слоем песка толщиной 100-150 мм.

Обратную засыпку пазух котлована вокруг Изделия осуществлять песком с послойной проливкой водой. Во время выполнения засыпки пазух котлована, Изделие необходимо предварительно на одну четверть заполнить водой и постепенно заполнять водой по мере засыпки пазух. Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее, чем на 200 мм и не более, чем на 300 мм.

В случае наращивания горловины и заглубления станции дополнительно на 200, 400, 600 мм, обратную засыпку осуществлять смесью песка с цементом (в пропорции 10:1), производить до верхнего уровня корпуса и на 150 мм поверх него (для колодца обсыпка происходит до уровня грунта), уплотняя вручную послойно каждые 200 мм.

ВНИМАНИЕ

Песчаная обсыпка должна осуществляться на 250-300 мм по бокам и на 150-300 мм поверх корпуса Изделия.

Подключение Изделия к внутренней канализации дома осуществлять канализационными трубами для наружной канализации диаметром 110 мм.

При укладке труб соблюдать постоянный уклон, который должен составлять 2-2,5 см на метр.

При необходимости дополнительного утепления Изделия, слой утеплителя укладывается поверх песко-цементной засыпки толщиной не менее 30 мм по всему периметру котлована.

Для утепления допускается использовать любой вспененный материал. Поверх утеплителя производится обратная засыпка грунтом.

Отведение отработанных газов из Изделия осуществляется через подводящую канализационную трубу, затем через фановый стояк.

Канализационный фановый стояк должен быть выведен на крышу здания или в самую верхнюю точку канализационной сети согласно СНиП 2.04.01-85.

Обратите внимание, что все действия при монтаже производятся вручную, кроме рытья котлована!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Осуществлять полную откачку воды из всех камер
- Заглубляться в грунт на глубину более 1м от верхнего края корпуса изделия до нулевой отметки грунта;
- Применять строительную технику при обратной засыпке Изделия;
- Проводить уплотнение грунта с помощью строительной техники;
- Нанесение механических повреждений колющими предметами;
- Осуществлять движение транспорта непосредственно над очистными сооружениями;

Если предполагается проезд транспорта, то необходимо залить сверху Изделия бетонную армированную площадку толщиной 25 см;

- Высаживать деревья ближе 3-х метров от места расположения Изделия или накопителя;
- Совмещать шахты канализационного и вентиляционного стояков.

Инструкция по монтажу Изделия носит рекомендательный характер. Выполнение подводящих коммуникаций и отведение очищенной воды следует осуществлять в соответствии с рекомендациями организации-изготовителя или продавца, и проектом привязки системы к местности.

Лица, выполняющие монтажные работы, должны руководствоваться действующими нормативами по устройству наружных сетей водоотведения.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание Изделия заключается в периодической откачке осадка из первой секции. Периодичность откачки должна осуществляться не реже, чем 1 раз в 2 года. Откачку производить ассенизаторской машиной или фекальным насосом. Для продления срока службы Изделия рекомендуем проводить техническое обслуживание 1 раз в год.

При полном опорожнении первой секции Изделия, необходимо сразу заполнить ее водой для возобновления нормального режима работы.

ВНИМАНИЕ


Категорически запрещается полная откачка воды из всех камер системы при высоком уровне грунтовых вод.

Консервация при сезонном использовании

Для прекращения работы Изделия на длительный период, от 3-х месяцев и более, либо на зимний период, необходимо проводить консервацию в несколько этапов:

- Отключить насосное оборудование Изделия от электроснабжения;
- В моделях «+» отсоединить патрубки, вытащить насос принудительно- го сброса из 3-ей камеры;
- Произвести поочередную откачку воды из всех камер системы ассенизаторской машиной или фекальным насосом, с одновременным заполнением чистой водой;
- Заполнить все камеры Изделия чистой водой до уровня лотка входной трубы.


Монтаж в зависимости от рельефа местности и состава грунта

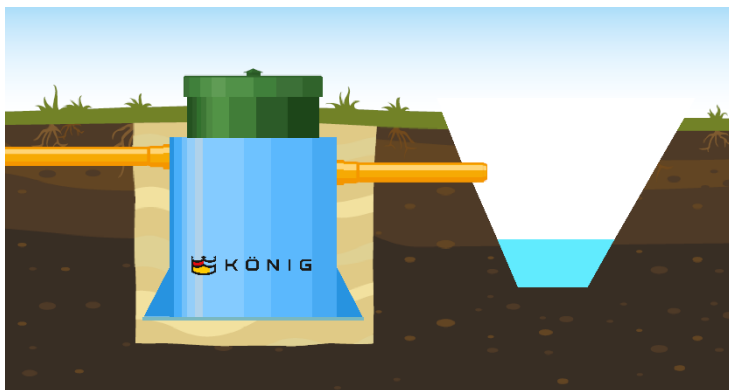


Вариант 1: Монтаж с самотечным отводом очищенных сточных вод в дренажную канаву.




Вариант 2: Монтаж с принудительным отводом сточных вод в дренажную канаву. Слабовпитывающий грунт (суглинок, глина).

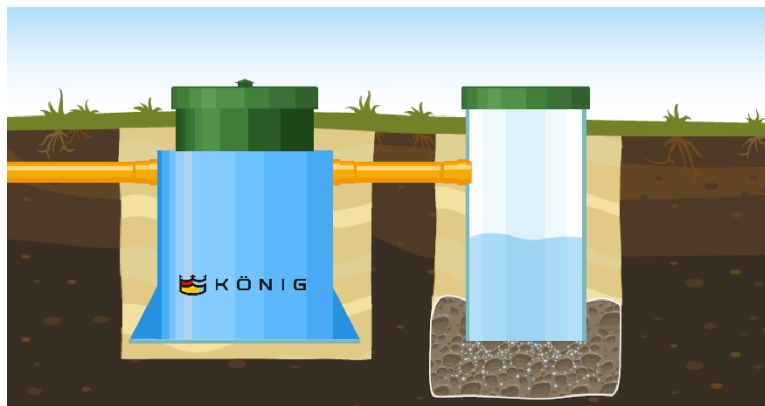

Вариант 3: Монтаж с отводом очищенных сточных вод в фильтрующий колодец. Подходит для хорошо поглощающих грунтов (песок, супесь) и низком уровне грунтовых вод.

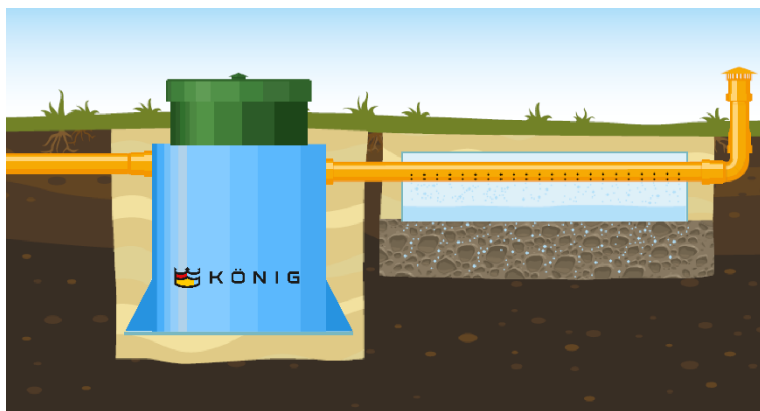

Вариант 4: Монтаж с отводом очищенных сточных вод в дренажный элемент. Подходит для хорошо впитывающих грунтов (песок, супесь) и низком уровне грунтовых вод.

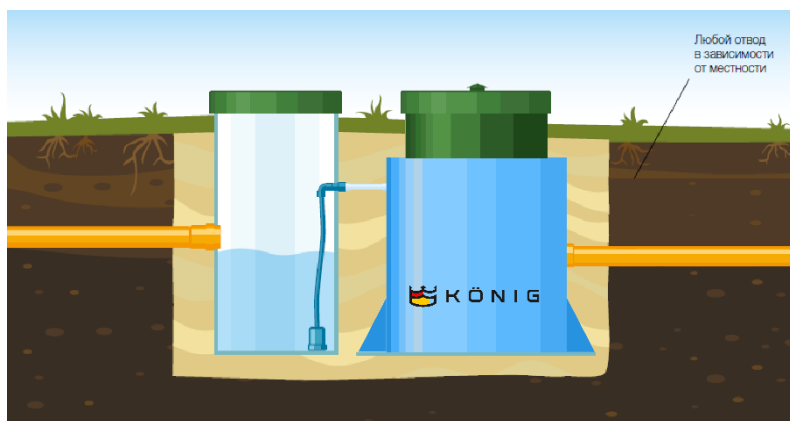

Вариант 5: Монтаж с принудительным забором воды. Используется при расположении подводящего коллектора на глубине более 1,1 м от уровня земли.

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:
 - Несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию;
 - Самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию емкости каких-либо изменений без согласования с изготовителем;
 - Повреждения в результате удара или других механических повреждений при транспортировке;
 - Неправильном подключении к электрической сети;
 - Неправильно выполненном монтаже.
2. Приемка Изделия в эксплуатацию потребителем, а также активирование недостатков в пределах гарантийного срока может осуществляться только в соответствии со СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.01.04-87, а также Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН по качеству», утвержденной Госарбитражем при правительстве РФ.
3. После монтажа Изделия все гарантии должна принимать на себя организация, которая осуществляет монтаж.
4. Изготовитель не несет ответственности за расходы, связанные с демонтажем гарантийного оборудования, а также ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у Покупателя, в результате неисправности (или дефектов), возникших в гарантийный период.
5. Активирование недостатков, обнаруженных при эксплуатации, производится с обязательным участием Продавца.
6. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение всего гарантийного срока при наличии акта соответствующего образца.
7. Любые рекламации, составленные в произвольной форме, изготовителем не принимаются.

Гарантийный талон № _____

Наименование товара _____

Название Торгующей организации

Свидетельство о приемке

Локальная установка для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод соответствует техническим условиям ТУ 4859-001-51954959- 2013 принята и признана годной к эксплуатации.

Заводской номер Изделия _____

Технический контроль _____ / _____ /
подпись

Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия 50 лет.

Гарантийный срок для Покупателя **5 лет** с даты продажи Изделия. Гарантия на электрооборудование 1 год. При заключении договора на постоянное, сервисное-техническое обслуживание гарантийный срок увеличивается до 10 лет на Изделие и электрооборудование.

Дата продажи _____
М. П.

С условиями гарантийного обслуживания согласен:

Покупатель _____ / _____ /
подпись

Журнал технического обслуживания

[illegible]

[illegible]

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ МЕСТО"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 121357, улица Верейская, дом 29, строение 154, этаж 1, помещение 4А, основной государственный регистрационный номер: 1137746136131, номер телефона: +74957424487, адрес электронной почты: info@no-voe-mesto.ru

в лице Генерального директора Голубцова Сергея Дмитриевича

заявляет, что Оборудование для коммунального хозяйства: установка биологической очистки сточно-бытовых вод, марка KONIG

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ МЕСТО", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 121357, улица Верейская, дом 29, строение 154, этаж 1, помещение 4А.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-001-11369145-2019..

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421210009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 01283-РП/ИДМ/2019 от 01.08.2019 года, выданного испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Общества с Ограниченной Ответственностью " ЦСМК", аттестат аккредитации РОСС.RU.31801.RU.ИЦ012 .

Схема декларирования Id

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний; разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний; ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. Срок службы указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации .

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.08.2024 включительно



Голубцов Сергей Дмитриевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AK01.B.20683/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.08.2019



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890 / 332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA-RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции

М.В. Буланов

№ 1801 от 10.04.2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1037

- 1. Наименование продукции:** Станция глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «König», модели: «König 3», «König 3+», «König 5», «König 5+», «König 7», «König 7+».
- 2. Организация-изготовитель:** ООО «Альга Групп Продакшн», адрес: 142301, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Литейная, владение 12, помещение 3, Российская Федерация.
- 3. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «НОВОЕ МЕСТО», адрес: 121357, город Москва, улица Вереysкая, дом № 29, строение 154, этаж 1, помещение 4А, Российская Федерация.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 4859-136-83122120-2017 «Станция глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «König»;
 - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Аттестат № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №03/64-122/ПР-19 от 02 апреля 2019 г.
- 5. Область применения продукции:** Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от отдельно стоящих зданий, объектов инфраструктуры, коттеджей и прочих автономных (децентрализованных) систем канализации.
- 6. Цель экспертизы:** оценка эффективности работы вышеуказанной продукции, а также установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.
- 7. Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление (входящий № 299 от 08.04.2019 г.).
- 8. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГГ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.

Исследования по разделу 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»:

Фрагмент емкости из полипропилена

- Запах водной вытяжки при 20-60°C, в баллах - не более 2; Цветность - не более 20°; Привкус - при 20С, отсутствие; Мутность по формазину, не более - 2,6 единиц; Пенообразование - Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм; Осадок - отсутствие; Водородный показатель (pH)- 6 - 9; Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более - 5,0;
- Санитарно - химические миграционные показатели (Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия, Время экспозиции - 10 и 30 суток, Температура раствора 24°C (около комнатная)) не более:**
Формальдегид - 0,05; Этилацетат - 0,2; Ацетон - 2,2; Ацетальдегид - 0,2;
Спирт метиловый - 3; Спирт бутиловый - 0,1; Спирт изобутиловый - 0,15.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Станция глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «König», модели: «König 3», «König 3+», «König 5», «König 5+», «König 7», «König 7+», соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (раздел 3) и может быть использована для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от отдельно стоящих зданий, объектов инфраструктуры, коттеджей и прочих автономных (децентрализованных) систем канализации при уровне эффективности очистки стоков не ниже вышеуказанных величин. Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, требованиями нормативной документации изготовителя - ТУ 4859-136-83122120-2017. Станция глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «König».

Эксперт: врач по общей гигиене ОКГ и ГТ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Технический директор органа инспекции


А.А. Брыченков
Зачастовать технического
директора органа инспекции

Галикова Н.И.С.Е. Воробьева



Заявитель	
Тип заявителя:	Юридическое лицо
Тип документа:	Исполнительный
Основной код государственной регистрации номера государственной регистрации (ОГРН)	213776051001
Юридический адрес исполнительного лица (ИН)	/00154100
Полное наименование заявителя:	Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЕ МЕСТО"
Сокращенное наименование юридического лица:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ МЕСТО"
Фактический руководитель исполнительного лица:	ГОЛОВИЧЕВ

C. 832-600 24 5



Адрес	12114-01, РЕЗЕРВ, 133333, МОСКВА, УЛИЦА ВЕРЫ РЕЗЕРВ, Д/М 29, С/П РЕЗЕРВ-254, СТАН. 1, ГОМЕЛЕТ-НЕ 4А
Контактное лицо	
Номер телефона	+7 (495) 7244455
Адрес электронной почты	info@vcoom-moscow.ru
Описание о государственной регистрации	
История создания общества, государственного заказчика, предпринимателя и членов государственного заказчика	Министерство внутренних дел Федеральной налоговой службы № 46 полг. Москва
Дата регистрации в качестве ЮЛ	18.02.2013

СУДА-001 А 2



Наименование (обозначение) продукции	код по КОПКС
Вид ТН ВЭД, ЕАЭС	8421210000
Срок хранения	Срок службы указан в гарантийном «продукция товаросовместительной линии «услуга» до 4-х лет, 64

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

C102-400 74 3



Документы, предполагаемые схемой декларирования

Документы, представленные заявителем

Deinetra pygmaea, female. NHMUSNM.0402.5-48

СЪЗДАНИ А 8



8 800 555 98 19

8 495 742 44 87

info@koniglos.ru
koniglos.ru

